




MODEL DVB-3

Installation Instructions

Optional Blower Kit

Install only on series:
CDV15-B & C, CDV25-B & C or CDV33-B & C

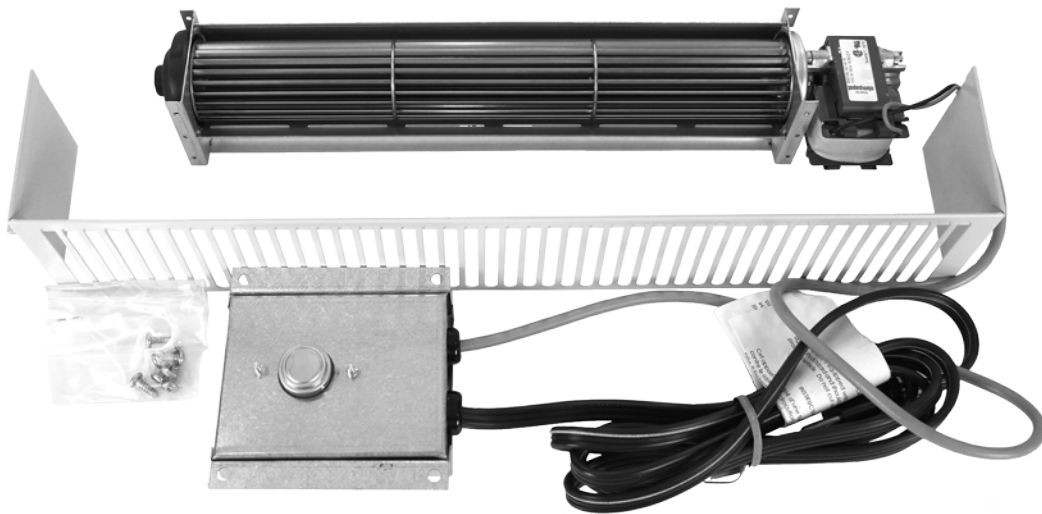

MODELO DVB-3

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EI OPCIONAL KIT DEL SOPLADOR

Instale solamente en las series:
CDV15-B & C, CDV25-B & C o CDV33-B & C

PÁGINA 4

MODEL DVB-3

NOTICE D'INSTALLATION - KIT SOUFFLEUR OPTIONNEL

Installez uniquement sur les series:
CDV15-B & C, CDV25-B & C ou CDV33-B & C

PAGE 6


MODEL DVB-3 OPTIONAL BLOWER KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS


Install Only on CDV15-B & C / CDV25-B & C / CDV33-B & C Series

- Step 1:** Remove outer casing.
- Step 2:** Remove floor shield from bottom of heater and disconnect piezo wire.
- Step 3:** Remove and discard cover shield. Save screws.
- Step 4:** Attach blower to bottom of floor shield using screws saved in step 3.
Note: blower motor should be on opposite end from piezo.
- Step 5:** For models cdv25/33-b&c, secure p/n 43635 wire guard to bottom of heat shield using two (2) #8x1/2" screws provided. See Figure 1.
- Step 6:** Connect piezo wire and attach floor shield to heater. Slide the white cable clamp (provided) over both motor lead wires and the power cord. Secure to left side of heater with the front screw used to secure the floor shield.
- Step 7:** Attach the junction box to left side of wrapper using four #8x1/2" screws provided.
- Step 8:** Plug power cord into a 115 volt grounded outlet.
- Step 9:** Replace outer casing and follow lighting instructions to place heater in operation.

THE UNIT MUST BE ELECTRICALLY GROUNDED ACCORDING TO THE NATIONAL ELECTRICAL CODE ANSI/NFPA NO. 70-1987. THIS APPLIANCE IS EQUIPPED WITH A THREE PRONG GROUNDING PLUG. FOR YOUR PROTECTION AGAINST SHOCK HAZARD, THIS APPLIANCE SHOULD BE PLUGGED DIRECTLY INTO A PROPERLY GROUNDED THREE-PRONG RECEPTACLE. DO NOT CUT OR REMOVE THE GROUNDING PRONG FROM THIS PLUG.

NOTE: This blower assembly is equipped with a temperature activated fan switch that will automatically cycle the blower on when the heat exchanger has reached a predetermined temperature. Once the burner shuts off, this switch will cycle the blower off after the heat exchanger cools to the fan switch differential setting. This blower will not operate unless the main burner is in use.

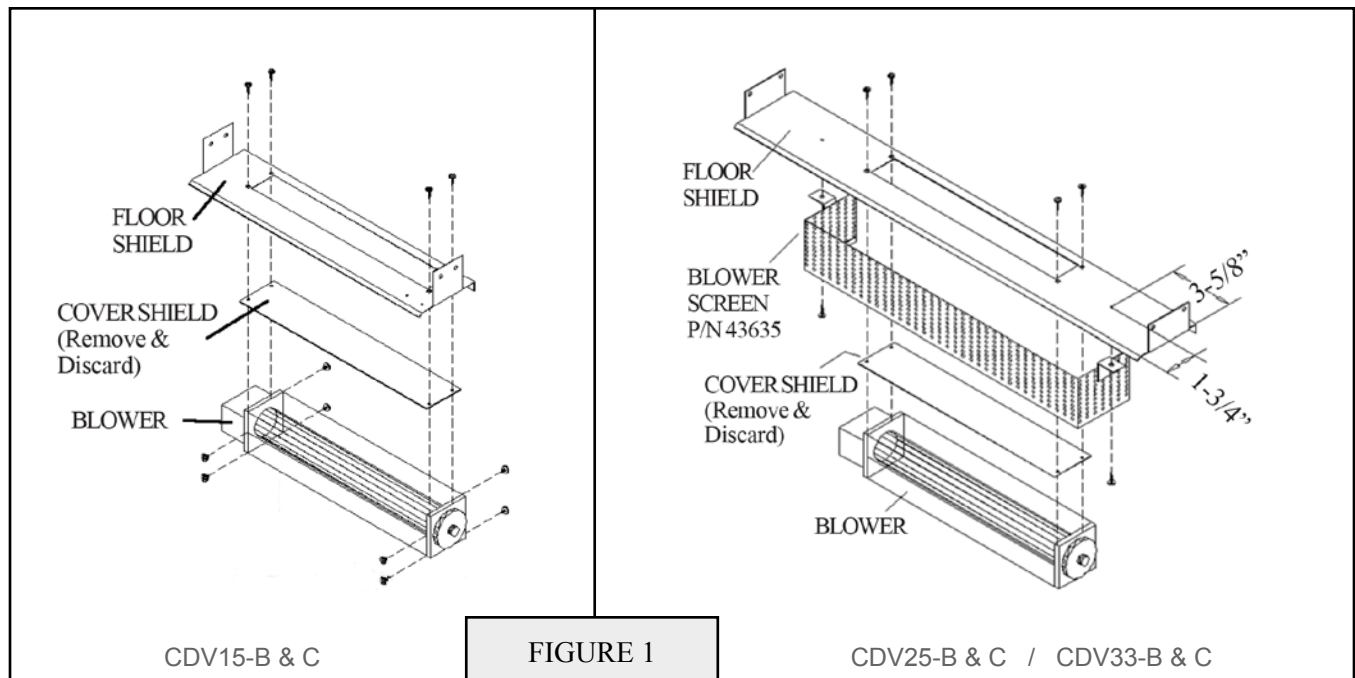


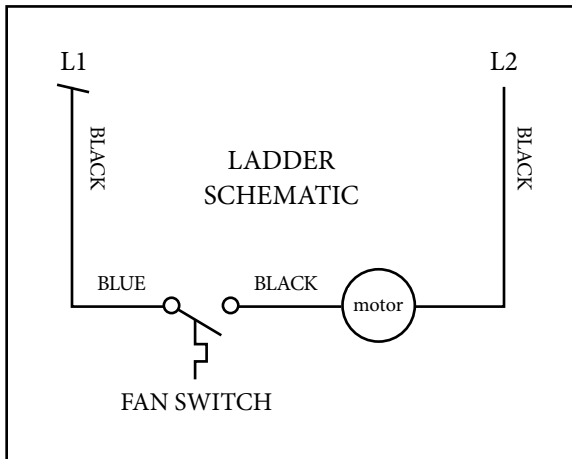


PART DESCRIPTION

PART NO.

Blower Housing w/ Motor & Blower	70201
Junction Box	43610
Junction Box Cover	43620
Fan Switch 120 Degree	70110
Cord Set	80202
Cover Plate	43078
Blower Screen CDV25/33 B&C	43635

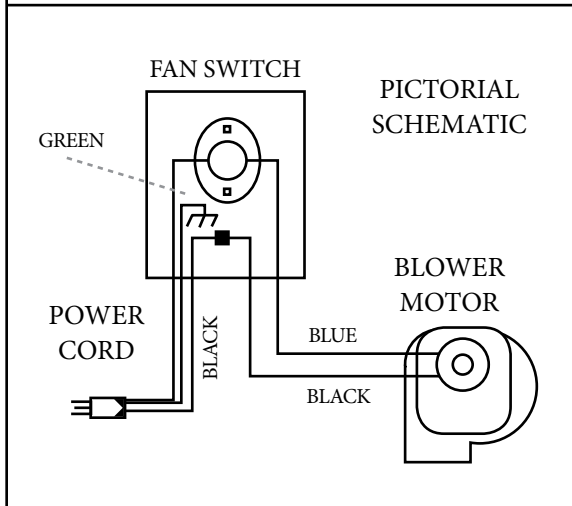

IF ANY OF THE ORIGINAL WIRE SUPPLIED WITH THIS APPLIANCE HAS TO BE REPLACED, IT MUST BE REPLACED WITH TYPE 105 DEGREE C WIRE OR ITS EQUIVALENT.

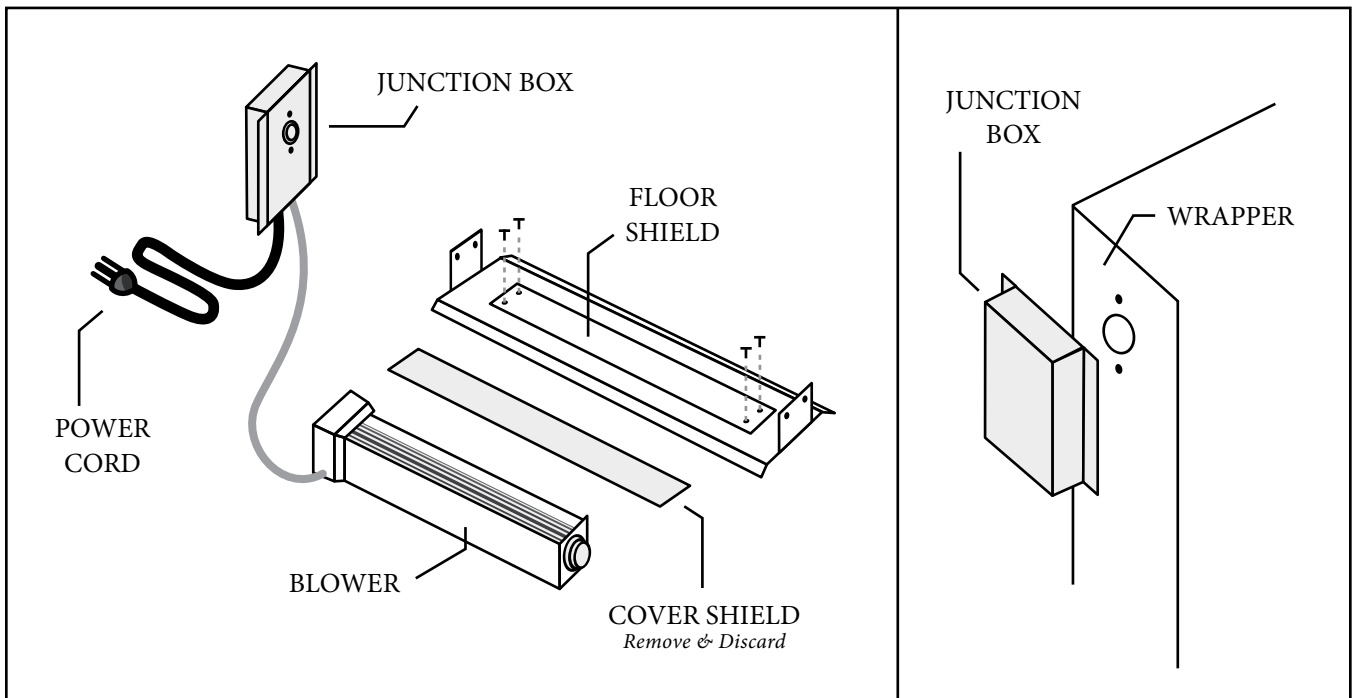

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA EL KIT DEL SOPLADOR OPCIONAL MODELO DVB-3

INSTALE SOLAMENTE EN LAS SERIES CDV15-B&C / CDV25-B&C / CDV33-B&C

Paso 1: Quite la cubierta exterior.

Paso 2: Quite el protector del piso de la parte inferior del calentador y desconecte el cable piezo.

Paso 3: Quite y descarte el protector de la cubierta. Guarde los tornillos.

Paso 4: Sujete el soplador a la parte inferior del protector del piso usando los tornillos que se guardaron en el paso 3. *Nota: el motor del soplador debe estar en el extremo opuesto al del piezo.*

Paso 5: Para los modelos cdv25/33-b&c, asegure p/n 43635 la protección del cable a la parte inferior del protector térmico usando dos (2) tornillos #8x1/2" proporcionados. Vea la figura 1.

Paso 6: Conecte el cable piezo y sujete el protector del piso al calentador. Deslice la abrazadera blanca (proporcionada) sobre los cables principales del motor y el cable de corriente. Asegure al lado izquierdo del calentador con el tornillo delantero usado para asegurar El protector del piso.


Paso 7: Sujete la caja de conexiones al lado izquierdo del recubridor usando cuatro tornillos #8x1/2" proporcionados.


Paso 8: Enchufe el cable de corriente en un enchufe con descarga a tierra de 115 voltios.

Paso 9: Reemplace la cubierta exterior y siga las instrucciones de encendido para hacer operar el calentador.

LA UNIDAD DEBE TENER DESCARGA A TIERRA ELÉCTRICA SEGÚN EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL ANSI/NFPA NO. 70-1987. ESTE ELECTRODOMÉSTICO ESTÁ EQUIPADO CON UN ENCHUFE DE TRES CLAVIJAS CON DESCARGA A TIERRA. PARA SU PROTECCIÓN CONTRA PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN, ESTE ELECTRODOMÉSTICO SE DEBE ENCHUFAR DIRECTAMENTE EN UN ENCHUFE DE TRES CLAVIJAS CON DESCARGA A TIERRA. NO CORTE NI quite LA CLAVIJA DE DESCARGA A TIERRA DE ESTE ENCHUFE.

Nota: Este ensamblaje del soplador viene equipado con un interruptor de ventilador activado por temperatura que automáticamente encenderá el ciclo del soplador cuando el intercambiador de calor haya llegado a una temperatura predeterminada. Una vez que el quemador se apague, el interruptor apagará el ciclo del soplador después que el intercambiador de calor se haya enfriado a la configuración diferencial del interruptor del ventilador. Este soplador no funcionará a menos que se esté usando el quemador principal.

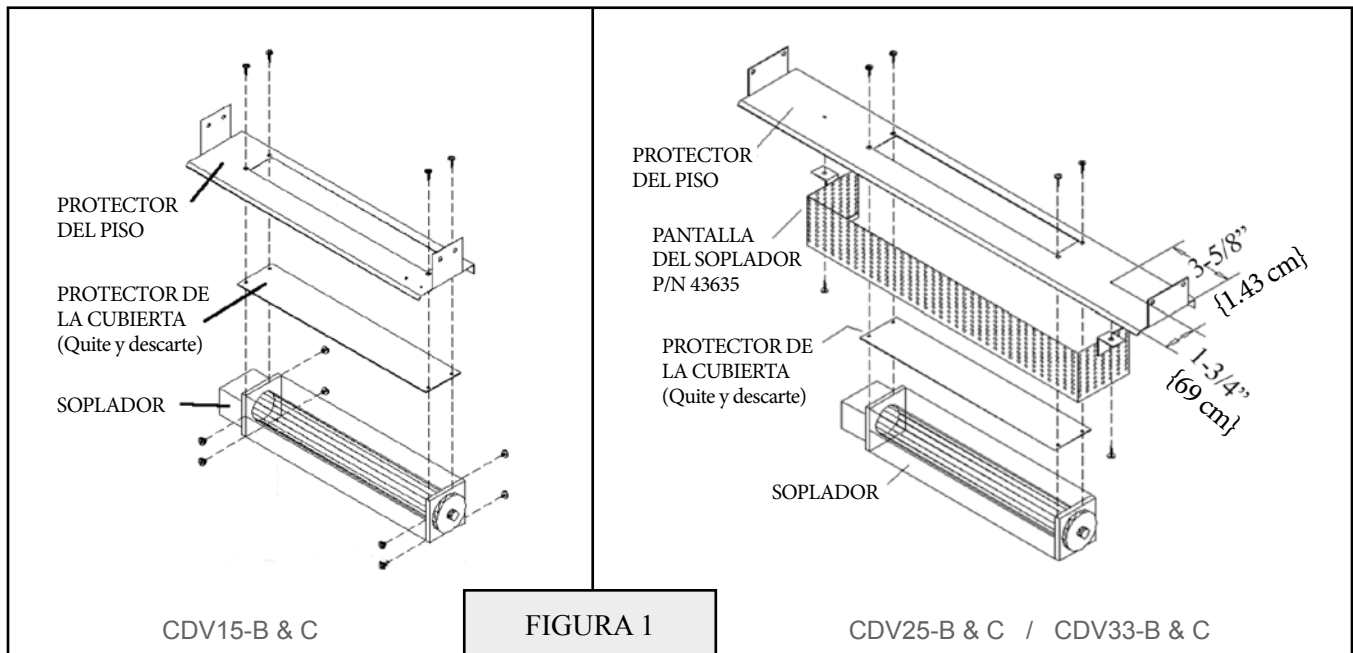


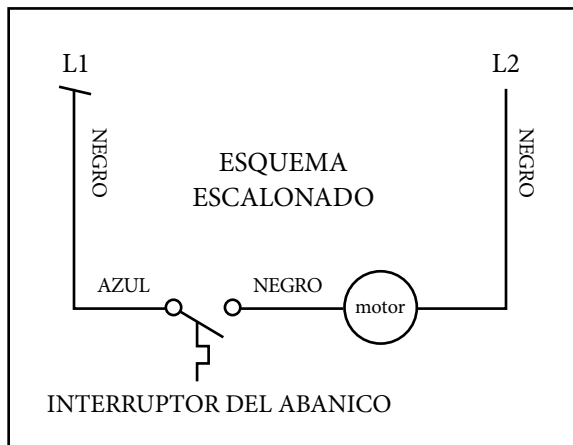


DESCRIPCIÓN DE LA PARTE

NÚM. DE PARTE

Armazón del abanico con Motor y abanico	70201
Ensamble de la placa de instalación	43610
Tapa de la caja de union	43620
Interruptor del abanico de 120°	70110
Juego del cordón	80202
Tapadera	43078
Pantalla del soplador CDV25/33-B&C	43635

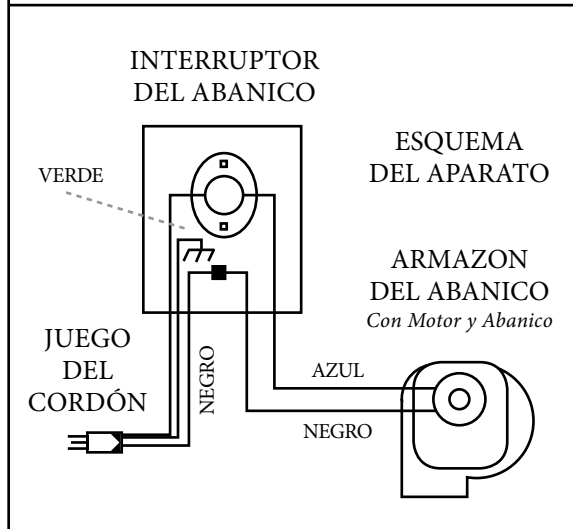

SI ALGUNOS DE LOS ALAMBRES QUE VIENEN ORIGINALMENTE CON ESTE APARATO SE TIENEN QUE CAMBIAR, SE DEBEN REEMPLAZAR POR ALAMBRE DE TIPO 105° C O SU EQUIVALENTE.

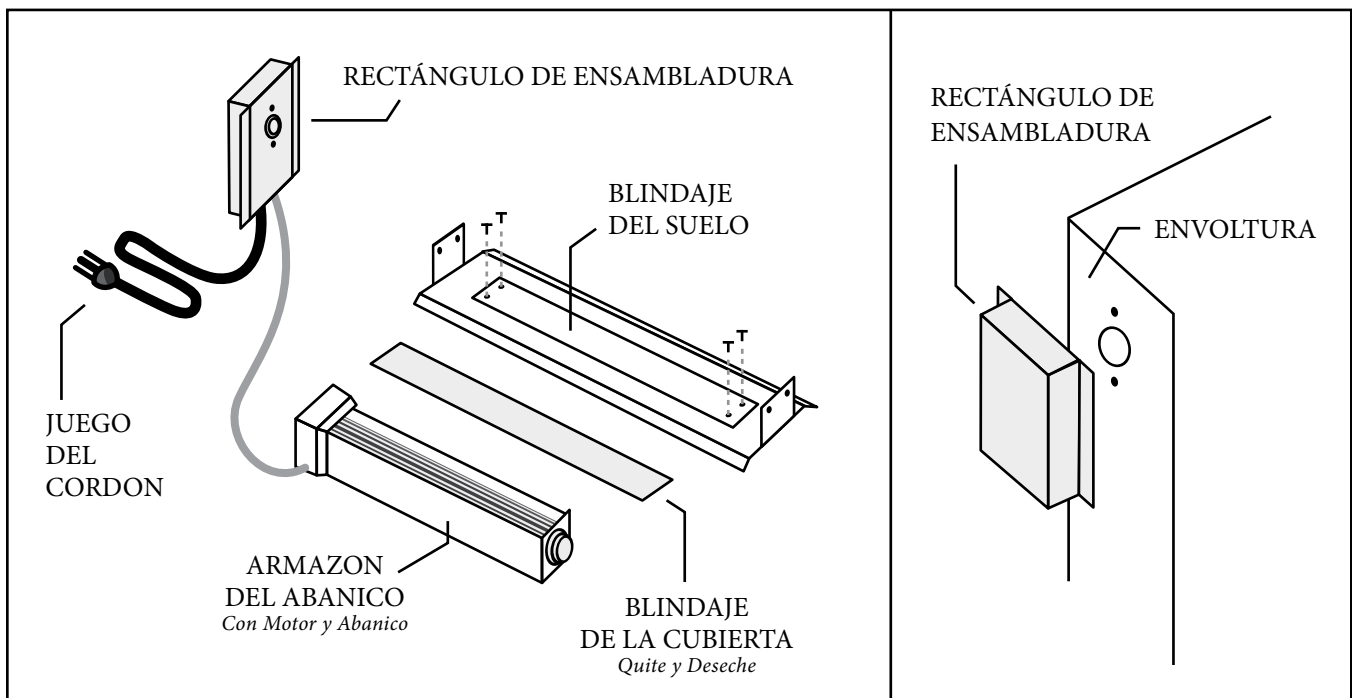

KIT SOUFFLEUR OPTIONEL MODEL DVB-3


NOTICE D'INSTALLATION


INSTALLEZ UNIQUEMENT SUR LES SERIES CDV15-B & C / CDV25-B & C / CDV33 -B & C

- Étape 1:** Retirez l'emballage extérieur
- Étape 2:** Retirez l'écran protecteur du sol qui se trouve en bas du chauffage et débranchez le fil électrique piezo.
- Étape 3:** Retirez et jetez l'écran protecteur. Gardez les vis.
- Étape 4:** Attachez le souffleur au bas de l'écran protecteur du sol à l'aide des vis que vous avez Gardé à l'étape 3. Note : le moteur du souffleur doit être au bout du côté opposé de piezo.
- Étape 5:** Pour les modèles cdv25/33-b & c, fixez solidement en place la protection du fil électrique p/n 43635 Au bas de l'écran protecteur du chauffage à l'aide des deux (2) vis #8x1/2" qui vous ont été fourni. Voir figure 1.
- Étape 6:** Connectez le fil électrique piezo et attachez l'écran protecteur du sol au chauffage. Glissez le serre câble blanc (qui vous est fourni) au dessus des conducteurs et du câble D'alimentation. Fixez solidement en place au côté gauche du chauffage à l'aide du vis de L'avant utilisé pour fixer solidement la partie protectrice du sol.
- Étape 7:** Attachez la boîte de connexion à la partie gauche de la bande de recouvrement à l'aide des quatre vis #8x1/2" qui vous ont été fourni.
- Étape 8:** Branchez le câble d'alimentation à une prise de 115 volt mise à la terre.
- Étape 9:** Remplacez l'emballage extérieur et suivez les instructions d'allumage pour mettre le chauffage en marche.

L'UNITÉ DOIT ELECTIQUEMENT ÊTRE MISE À LA TERRE SUIVANT LE CODE ELECTRIQUE NATIONAL ANSI/NFPA NO. 70-1987. CET APPAREIL EST ÉQUIPÉ DE TROIS BROCHES DE MISE À TERRE. POUR VOUS PROTÉGER CONTRE LES RISQUES DE CHOCS, CET APPAREIL DOIT ÊTRE BRANCHÉ DIRECTEMENT À UNE PRISE À TROIS FICHES BIEN MISE À LA TERRE. NE COUPEZ NI RETIRER LA BROCHE DE MISE À TERRE DE CETTE FICHE.

NOTE: Cet ensemble souffleur est équipé d'un contact de ventilateur d'activation de température qui va automatiquement réenclencher le souffleur lorsque le thermoéchangeur du chauffage à atteint une température préétablie. Une fois que le brûleur s'éteint, ce contact réenclenchera le souffleur après que le thermoéchangeur du chauffage se soit refroidi au réglage différentiel du ventilateur.

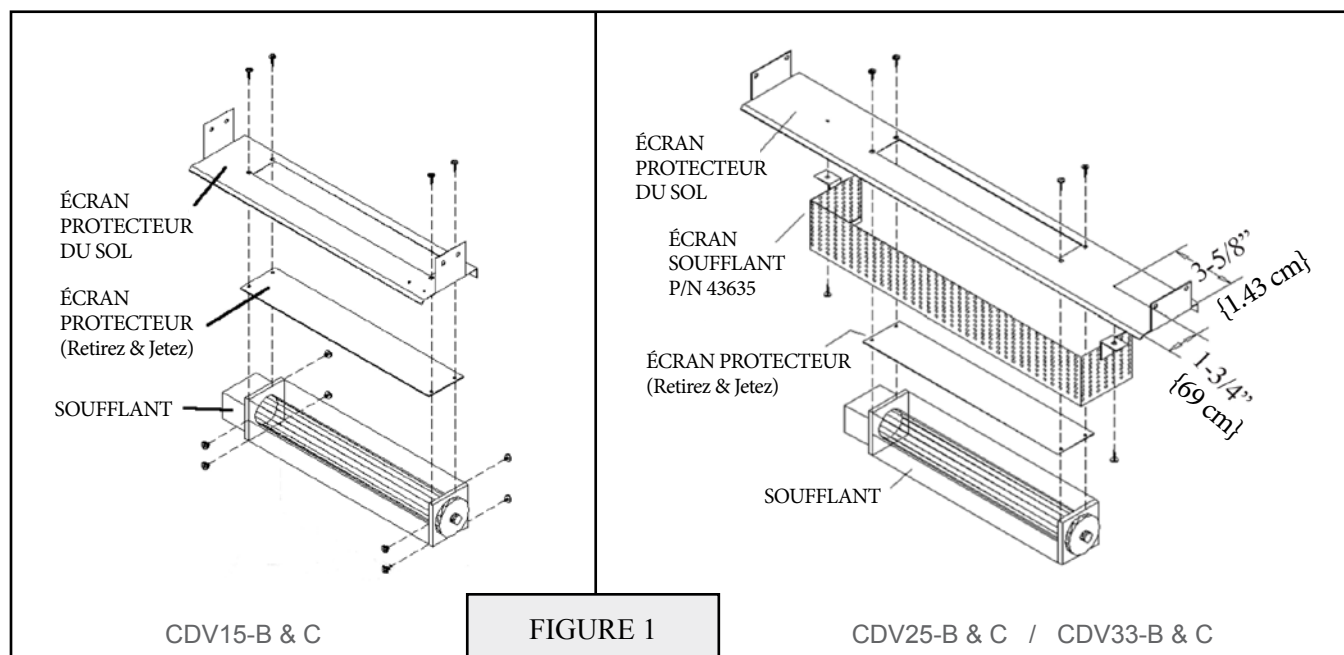


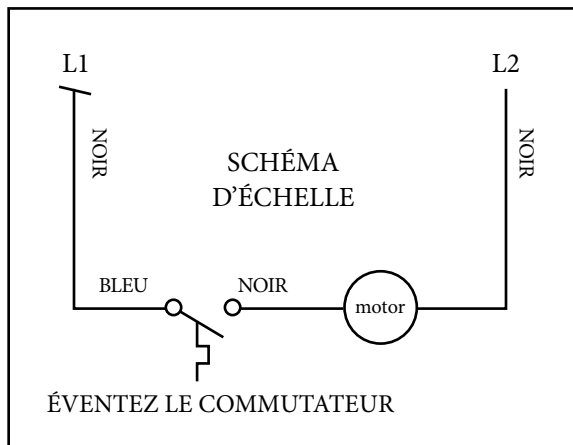


DESCRIPTION DE PIÈCE

N° PIÈCE

Boîtier de ventilateur av/ moteur et souffleur	70201
Boîte de jonction	43610
Couvercle de la boîte de jonction	43620
Commutateur de ventilateur 120°	70110
Cordon amovible	80202
Couvercle	43078
Écran de ventilateur CDV25/33-B&C	43635

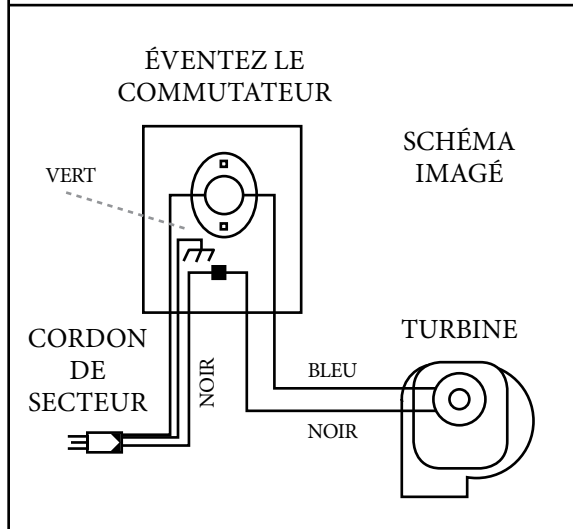

SI UNE PARTIE QUELCONQUE DU FIL ORIGINAL FOURNIT AVEC L'APPAREIL DEVAIT ÊTRE REMPLACÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ AVEC LE FIL DE TYPE 105° C OU SON EQUIVALENT.

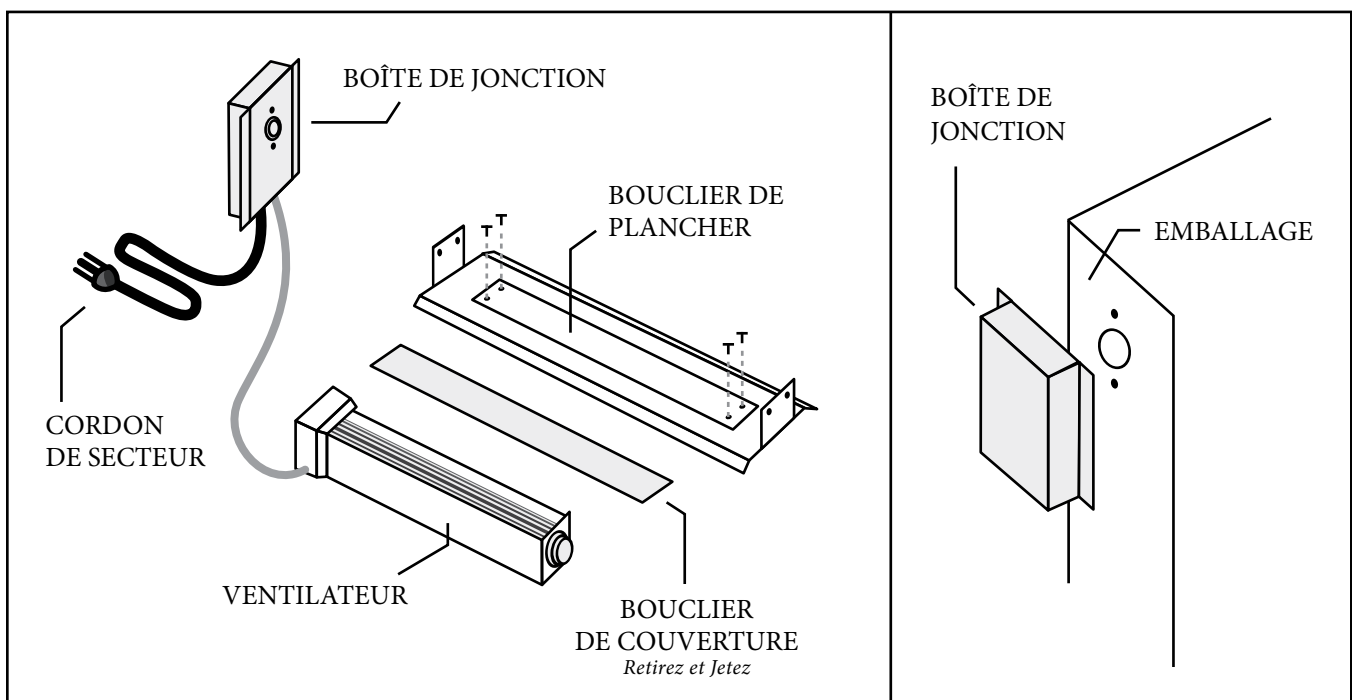

Keep this manual for future reference.

Conserve este manual para referencia futura.
Gardez ce manuel pour référence ultérieure.

COZY HEATING SYSTEMS, LLC
3230 INDUSTRIAL PARKWAY. – JEFFERSONVILLE, IN 47130
PHONE: 502-589-5380 – TOLL FREE: 855-589-5380